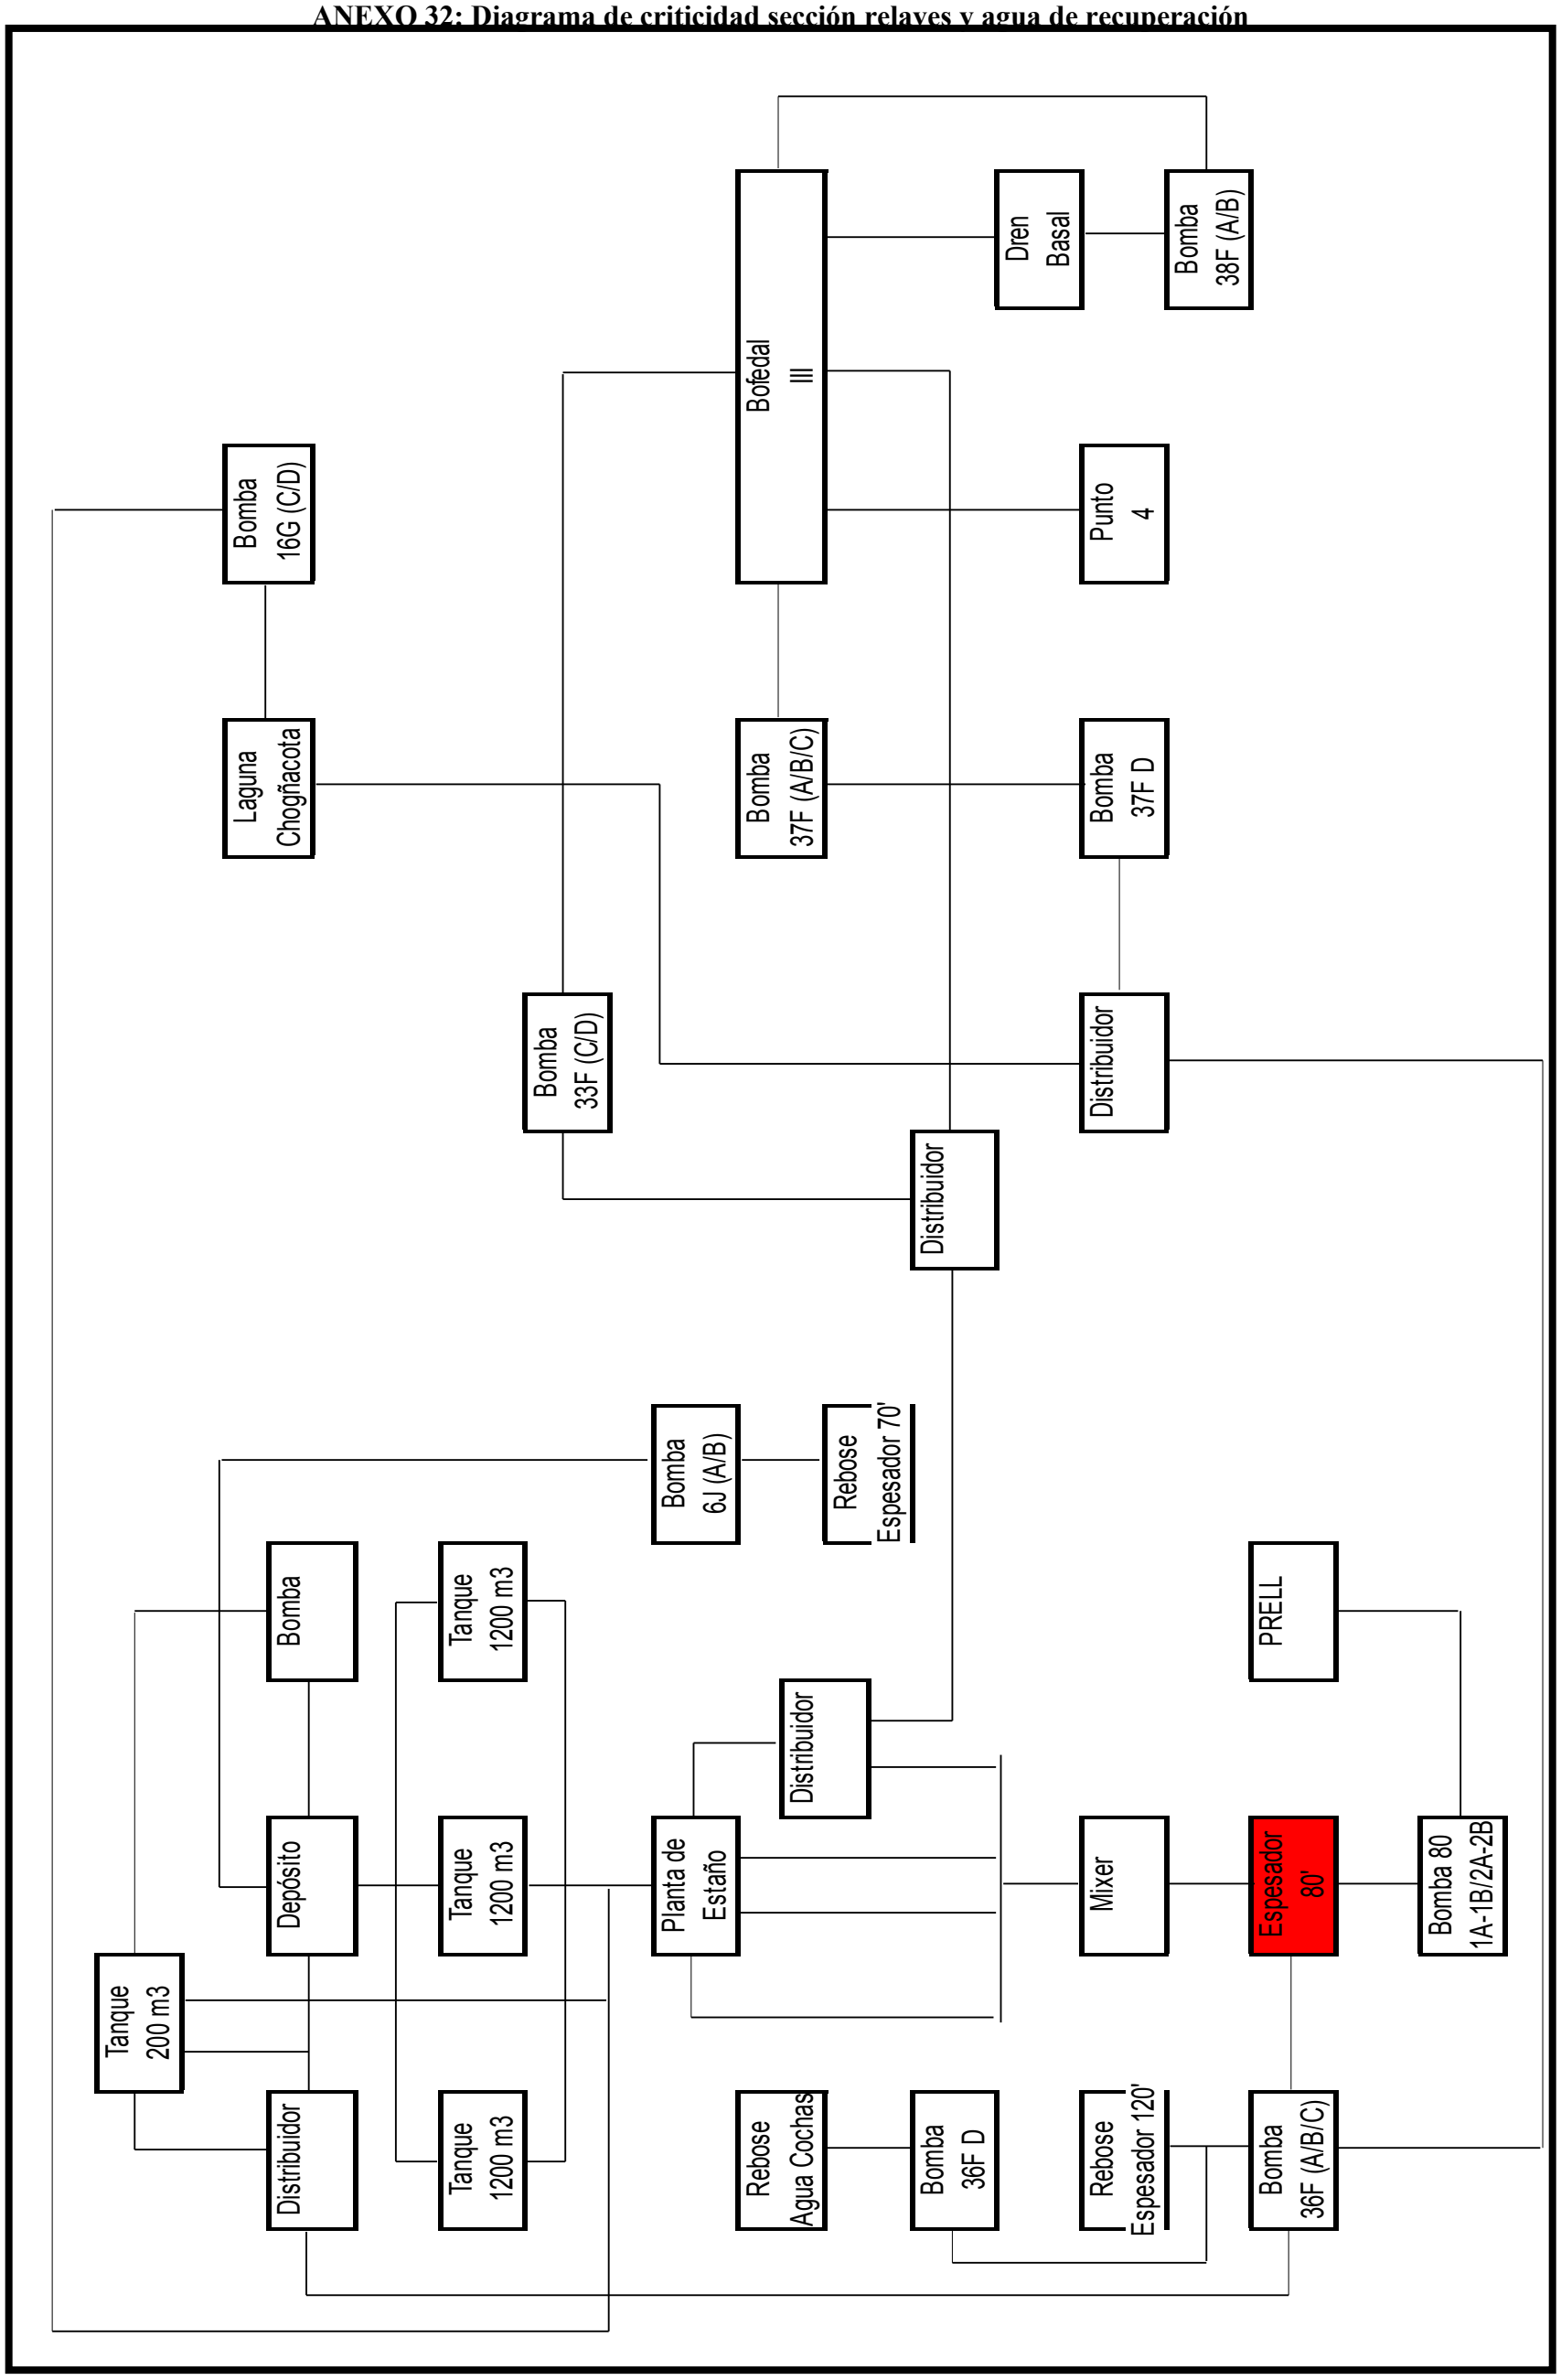ANEXO 32: Diagrama de criticidad sección relaves y agua de recuperación